



PLANTA BAIXA - TÉRREO  
ESCALA 1:75 A: 586,27 m²

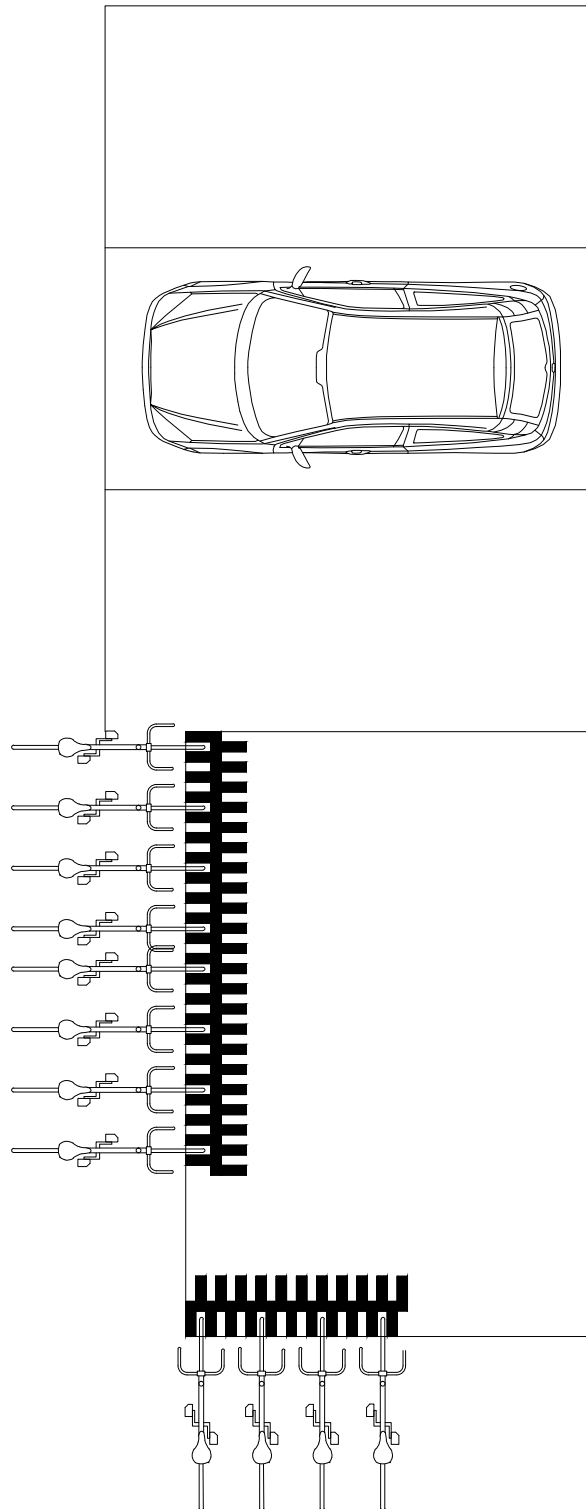


LEGENDA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS		
Sistema contra de incêndio	Símbolo de projeto	Descrição
Extintor		Extintor com carga de pó químico seco ABC
Sinalização de emergência		Sinalização de orientação e salvamento. Códigos conforme símbolos de sinalização L = Largura (cm); H = Altura (cm)

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
Tipo de sinaliz.	Altura mínima	Símbolo de projeto	Imagem real	Descrição	Quantidade
Sinalização de orientação e salvamento	h = 1,80m			Saída de emergência para a direita	01
				Saída de emergência para a esquerda	01
				Saída de emergência para frente	12
	h = 10 cm para a porta			Saída de emergência	01

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO					
Sinalização de equipamentos de combate a incêndio	Altura mínima	Símbolo de projeto	Imagem real	Descrição	Quantidade
	h = 1,80m			Sinalização de extintor P&PCI PQS ABC - 2-A-20-B-C *Conjunto Extintor + Placa de Sinalização	07

SINALIZAÇÃO EXCLUSIVA DO PROJETO EXECUTIVO		
Tipo de sinaliz.	Símbolo de projeto	Descrição
Iluminação		Placa de iluminação de emergência. Luminária de Emergência Autônoma 30 Leds - 100 Lúmens (Autonomia mínima: 1h)



DET. INST. EXTINTORES  
ESCALA 1:75

OBSERVAÇÕES:

RT nº 14/CCB-DTPI/2009 - BRIGADA DE INCÊNDIO

De acordo com o Art 4º, o nº mínimo de pessoas treinadas, com o Certificado do Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio, para a ocupação de RISCO MÉDIO, é de 2 PESSOAS A CADA 750m².

§1º - A exigência mínima será de 02 (duas) pessoas treinadas por ocupação e no máximo de 50 % (cinquenta por cento) do quantitativo total da população fixa da ocupação.

COMPOSIÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO: 2 PESSOAS

RT nº 14/2016 CBMRS - EXTINTORES DE INCÊNDIO

De acordo com a Tabela 1 do Anexo A - Capacidade extintora equivalente estimada

Pó para as classes A, B e C: 8 e 12kg : 2-A-20-B-C; RISCO MÉDIO - Distância Máxima a ser percorrida: 15m.



**AYRES**  
ENGENHARIA ESTRUTURAL  
Rua General Rondon 1612 - Sala 106 - Porto Alegre/RS - Brasil - everton@ayresestrutural.com

OBRAS: ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMB E TECNOLÓGICA

LOCAL: TRÊS COROAS - RS

PROPRIETÁRIO

PROJETO: EVERTON RIGO AYRES

EXECUÇÃO: ENG. CIVIL EVERTON RIGO AYRES - CREA RS 161042

PROJETO: PsPCI R. MÉDIO

ESPECIFICAÇÃO: PROJETO LEGAL - MEDIDAS CONTRA INCÊNDIO

REGISTRO

108

DATA

18/10/21

ESCALA

INDICADA

DESENHO

AYRES, ENG. EST.

PRANCHA

01